




Schemat technologiczny

kotłowni

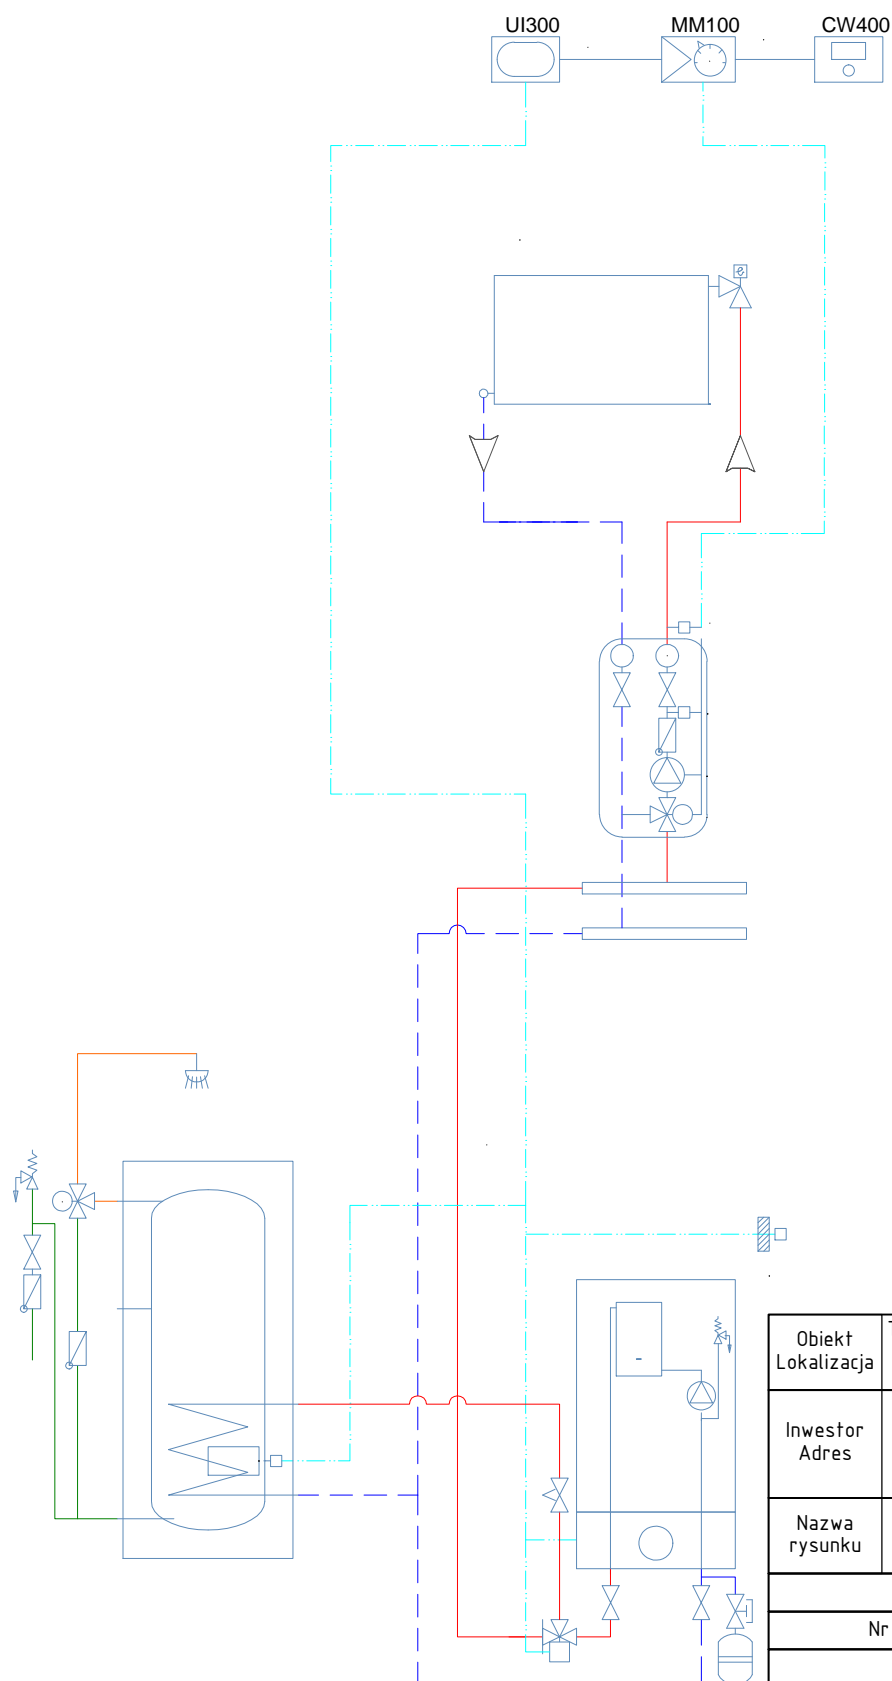

Obiekt Lokalizacja	Termomodernizacja budynku przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Dłutowskiej dz. nr 39/2, ob. Huta Dłutowska	
Inwestor Adres	Gmina Dłutów ul. Pabianicka 25 95 - 081 Dłutów	
Nazwa rysunku	Schemat technologiczny kotłowni	
Data	09.12.2019 r.	
Nr rysunku	S-10	
Skala	-	
Branża	SANITARNA	
Projektant Br.Sanitarna	mgr inż. Jan Schulz upr. nr POM/0295/PBS/16 (w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń)	
Sprawdzający Br.Sanitarna	mgr inż. Sebastian Gwaryn upr. nr POM/0287/PBS/15 (w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń)	
Nr strony		